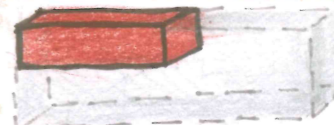


NTP 331.017


UNIDADES DE ALBAÑILERIA.


Ladrillos de arcilla usados en albañilería. Requisitos.

REQUISITOS:

•  → **TAMAÑO**
LOS LADRILLOS DEBERÁN TENER UNA VARIACIÓN DE TAMAÑO DE 2,0 a 8,0 mm

REQUISITOS FÍSICOS:

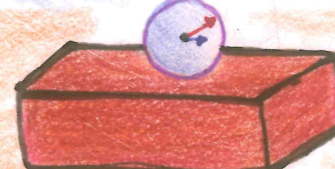
•  → **DURABILIDAD**

•  → **RESISTENCIA**



•  → **ABSORCIÓN ALTERNATIVA**

•  → **CONGELAMIENTO Y DESHIELO ALTERNATIVOS**

COMPONENTES Y PROCESOS

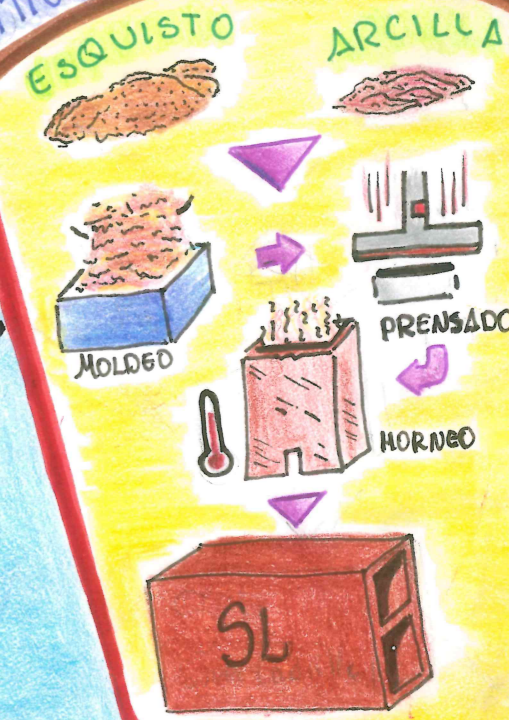

ASÍ SE CONSTRUYE

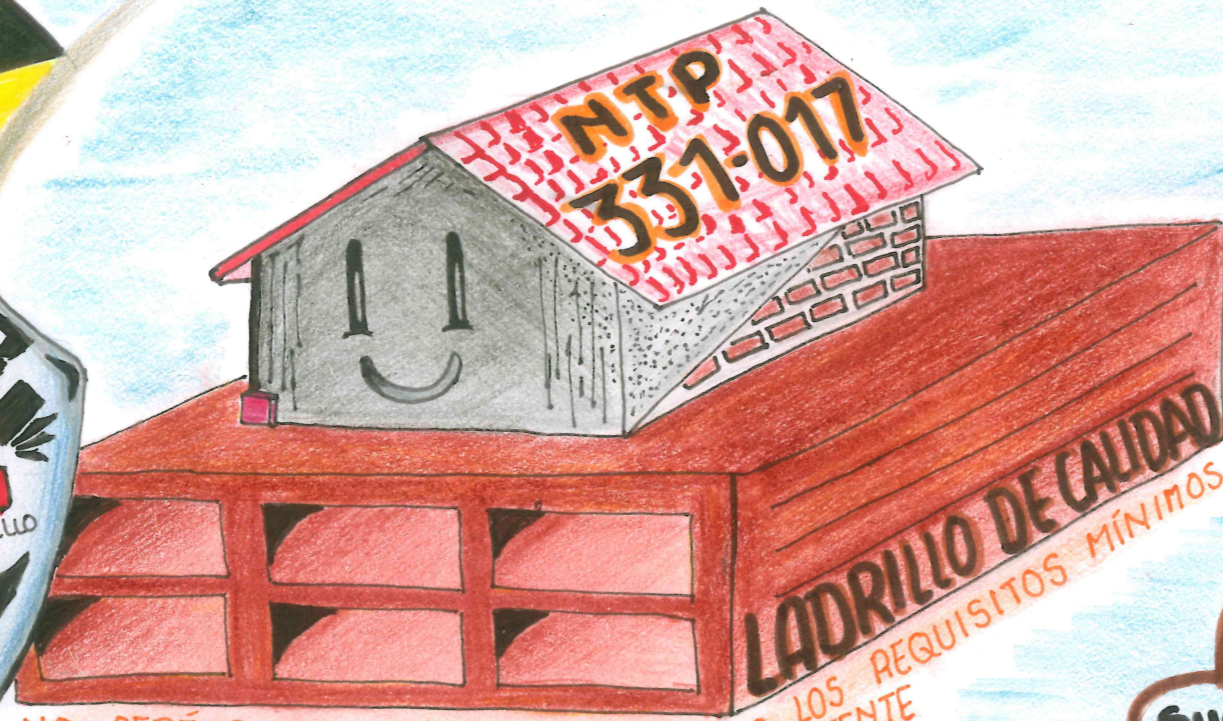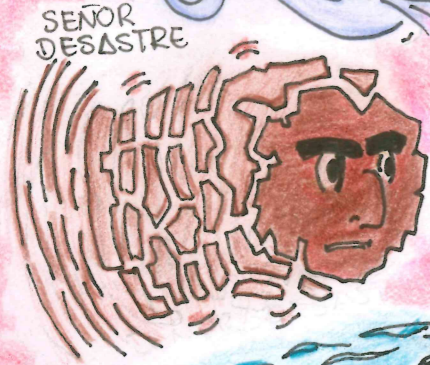

NO SERÉ BONITO PERO CUMPLIENDO LOS REQUISITOS MÍNIMOS SOY MUY RESISTENTE



RESISTENCIA Y SEGURIDAD
CON LADRILLOS DE BUENA CALIDAD